


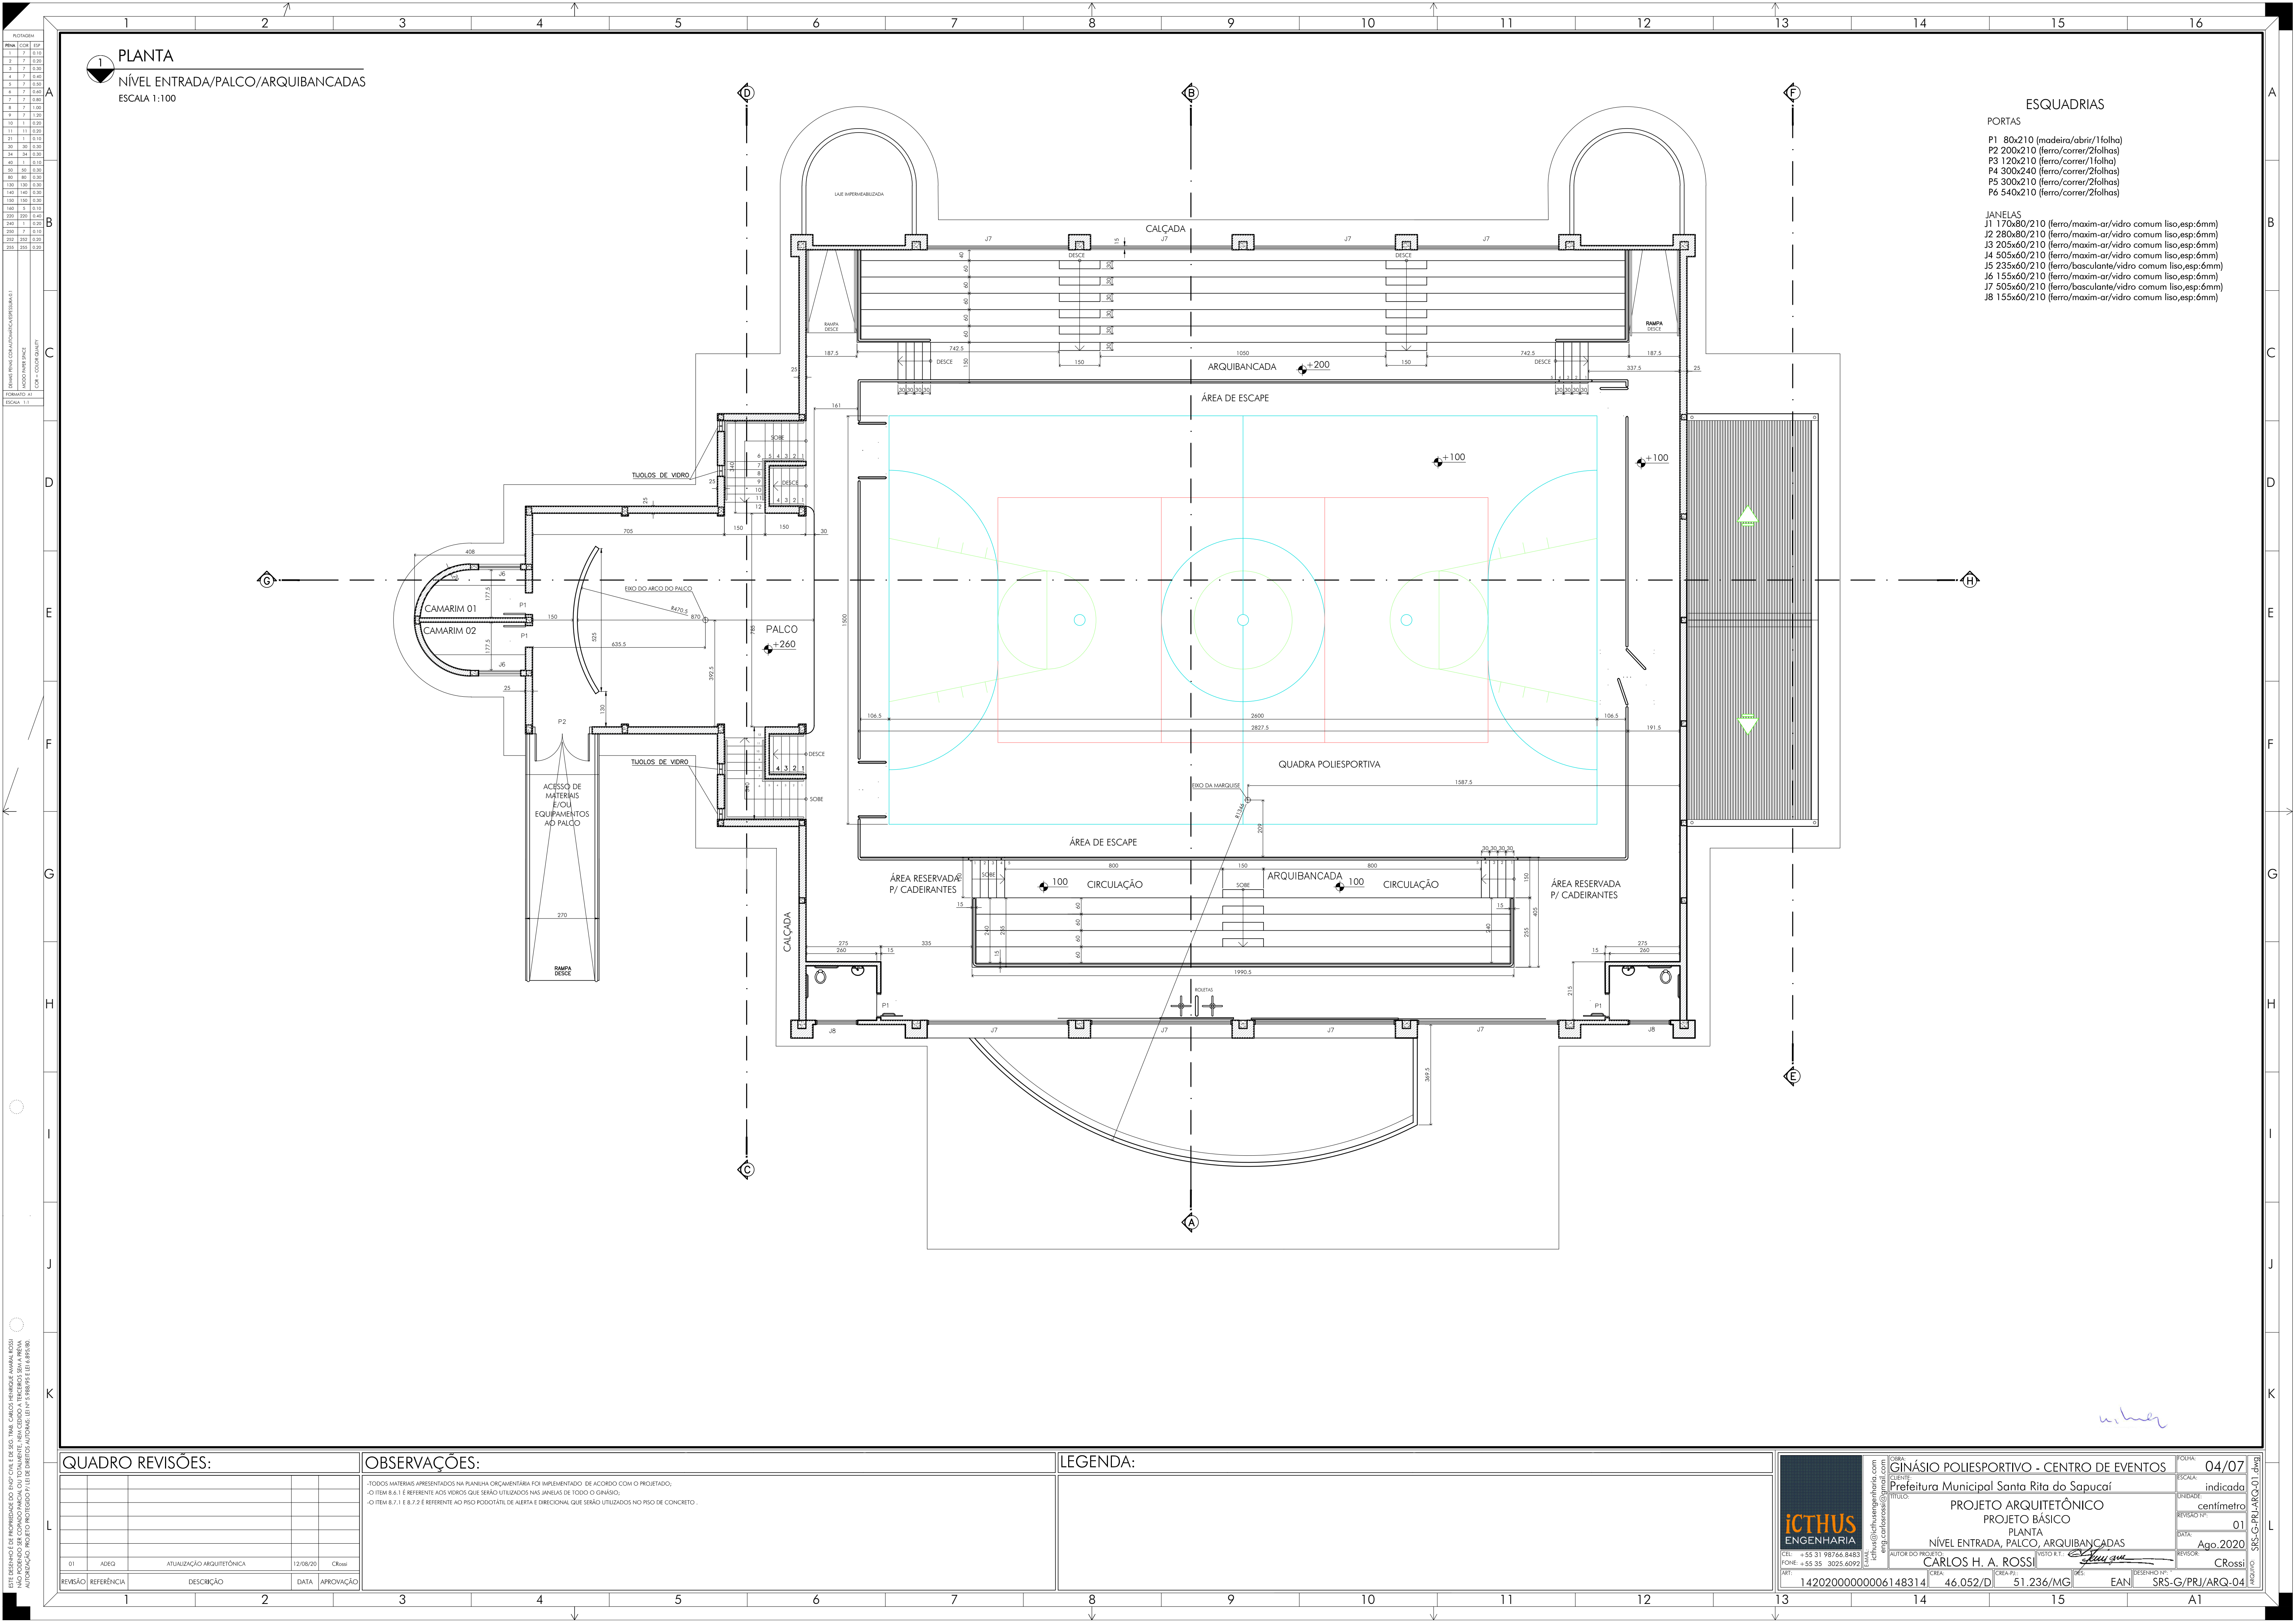

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO
1	1	PORTA
2	1	PORTA
3	1	PORTA
4	1	PORTA
5	1	PORTA
6	1	PORTA
7	1	PORTA
8	1	PORTA
9	1	PORTA
10	1	PORTA
11	1	PORTA
12	1	PORTA
13	1	PORTA
14	1	PORTA
15	1	PORTA
16	1	PORTA
17	1	PORTA
18	1	PORTA
19	1	PORTA
20	1	PORTA
21	1	PORTA
22	1	PORTA
23	1	PORTA
24	1	PORTA
25	1	PORTA
26	1	PORTA
27	1	PORTA
28	1	PORTA
29	1	PORTA
30	1	PORTA
31	1	PORTA
32	1	PORTA
33	1	PORTA
34	1	PORTA
35	1	PORTA
36	1	PORTA
37	1	PORTA
38	1	PORTA
39	1	PORTA
40	1	PORTA
41	1	PORTA
42	1	PORTA
43	1	PORTA
44	1	PORTA
45	1	PORTA
46	1	PORTA
47	1	PORTA
48	1	PORTA
49	1	PORTA
50	1	PORTA
51	1	PORTA
52	1	PORTA
53	1	PORTA
54	1	PORTA
55	1	PORTA
56	1	PORTA
57	1	PORTA
58	1	PORTA
59	1	PORTA
60	1	PORTA
61	1	PORTA
62	1	PORTA
63	1	PORTA
64	1	PORTA
65	1	PORTA
66	1	PORTA
67	1	PORTA
68	1	PORTA
69	1	PORTA
70	1	PORTA
71	1	PORTA
72	1	PORTA
73	1	PORTA
74	1	PORTA
75	1	PORTA
76	1	PORTA
77	1	PORTA
78	1	PORTA
79	1	PORTA
80	1	PORTA
81	1	PORTA
82	1	PORTA
83	1	PORTA
84	1	PORTA
85	1	PORTA
86	1	PORTA
87	1	PORTA
88	1	PORTA
89	1	PORTA
90	1	PORTA
91	1	PORTA
92	1	PORTA
93	1	PORTA
94	1	PORTA
95	1	PORTA
96	1	PORTA
97	1	PORTA
98	1	PORTA
99	1	PORTA
100	1	PORTA

- ESQUADRIAS
- PORTAS
- P1 80x210 (madeira/abrir/1 folha)
P2 200x210 (ferro/correr/2 folhas)
P3 120x210 (ferro/correr/1 folha)
P4 300x240 (ferro/correr/2 folhas)
P5 300x210 (ferro/correr/2 folhas)
P6 540x210 (ferro/correr/2 folhas)
- JANELAS
- J1 170x80/210 (ferro/maxim-ar/vidro comum liso, esp:6mm)
J2 280x80/210 (ferro/maxim-ar/vidro comum liso, esp:6mm)
J3 205x60/210 (ferro/maxim-ar/vidro comum liso, esp:6mm)
J4 505x60/210 (ferro/maxim-ar/vidro comum liso, esp:6mm)
J5 235x60/210 (ferro/basculante/vidro comum liso, esp:6mm)
J6 155x60/210 (ferro/maxim-ar/vidro comum liso, esp:6mm)
J7 505x60/210 (ferro/basculante/vidro comum liso, esp:6mm)
J8 155x60/210 (ferro/maxim-ar/vidro comum liso, esp:6mm)

QUADRO REVISÕES:			
REVISÃO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	DATA
01	ADRG	ATUALIZAÇÃO ARQUITETÔNICA	12/08/20

OBSERVAÇÕES:			
- TODOS MATERIAIS APRESENTADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FORAM IMPLEMENTADOS DE ACORDO COM O PROJETADO;			
- O ÍTEM 8.6.1 É REFERENTE AOS VIDROS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS JANELAS DE TODO O GINÁSIO;			
- O ÍTEM 8.7.1 E 8.7.2 É REFERENTE AO PISO PODOCOTIL DE ALERTA E DIRECIONAL QUE SERÃO UTILIZADOS NO PISO DE CONCRETO.			

LEGENDA:			



ICTHUS
ENGENHARIA

CEL: +55 31 98766.8483
FONE: +55 35 3025.6092

OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO - CENTRO DE EVENTOS

CLIENTE: Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí

TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO

PROJETO BÁSICO

PLANTA

NÍVEL ENTRADA, PALCO, ARQUIBANCADAS

AUTOR DO PROJETO: CARLOS H. A. ROSSI

REVISOR: C. Rossi

DATA: Ago. 2020

REVISÃO: 01

UNIDADE: centímetro

ESCALA: indicada

TIPO: 04/07

14202000000006148314

46.052/D

51.236/MG

EAN

SRS-G/PRJ/ARQ-04